


FRAGMENT RZUTU
BUDYNKU INTERNATU

PARTER
SKALA 1:100

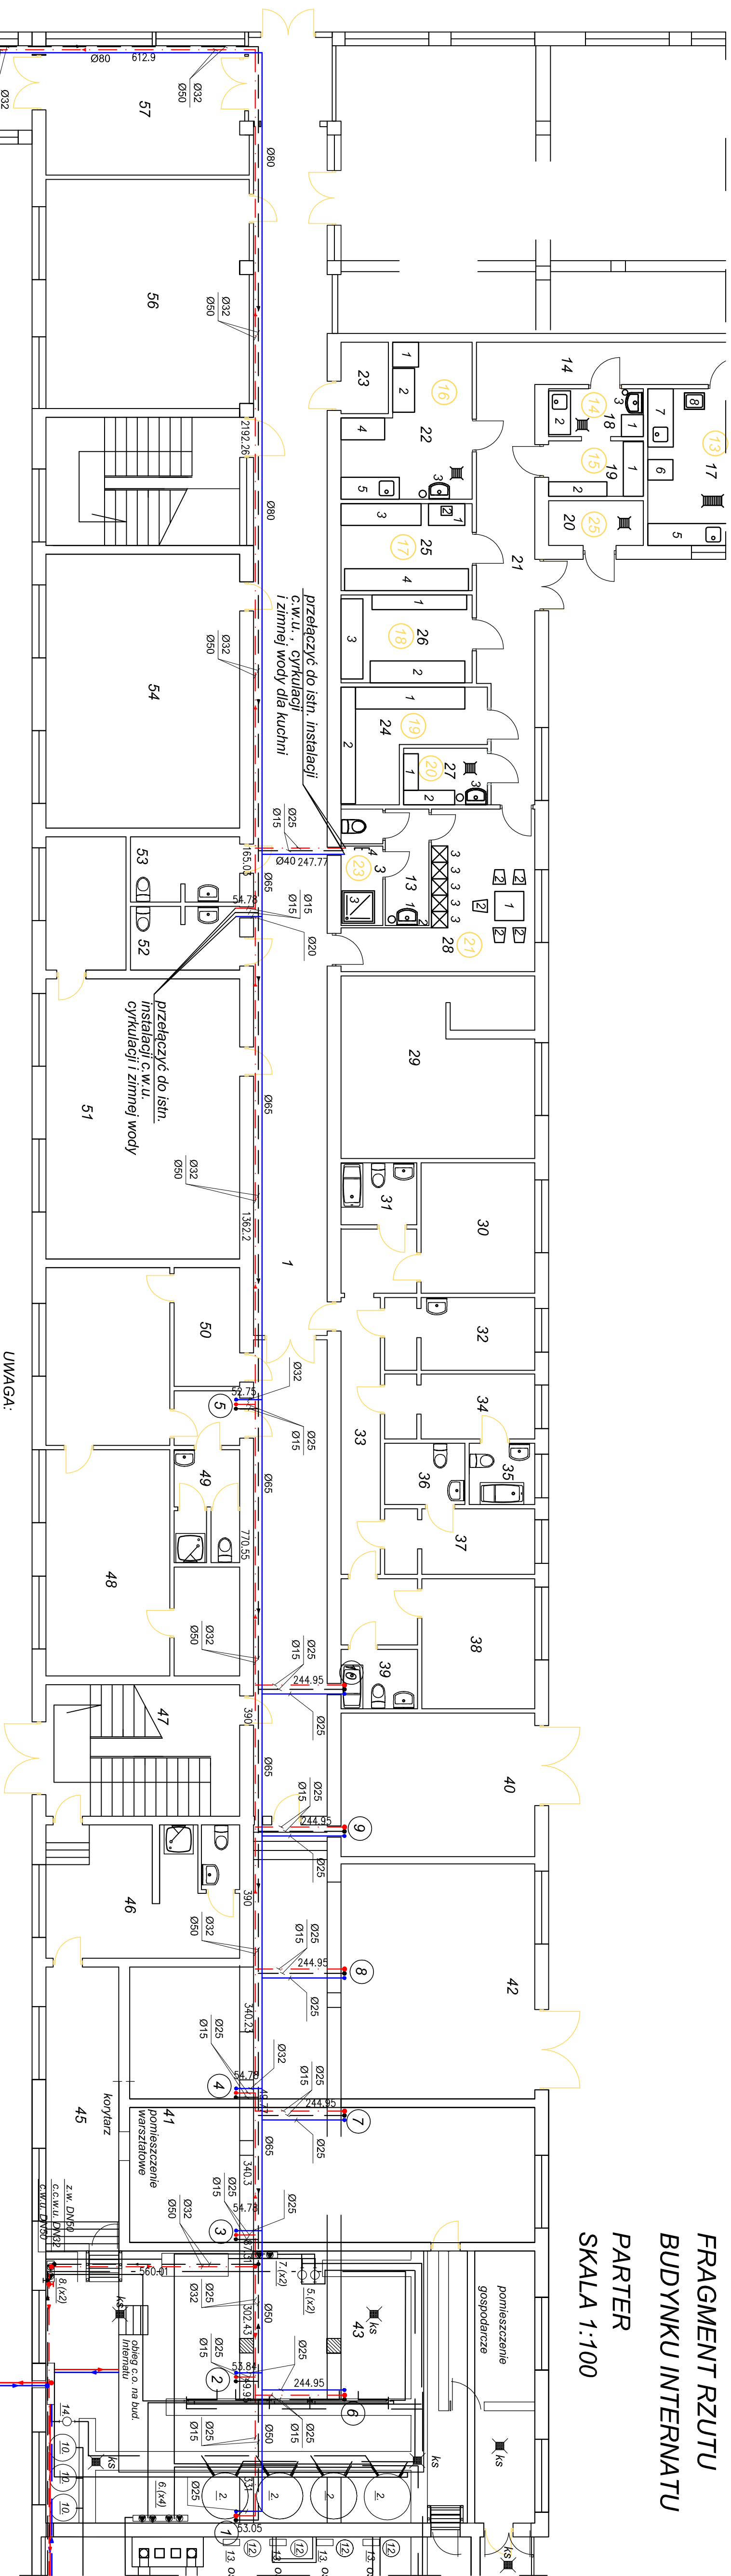

L łącznika=30,0 m

- LEGENDA:
- projektowane poziomy instalacji c.w.u. zasilanie i powrót
 - projektowane poziomy instalacji wody zimnej

- UWAGA:
- połączenie na przybory zgodnie z istniejącymi podłożami węzłów sanitarnych
 - regulacja zaworów podpiwnych po zrealizowaniu i połączeniu na istn. pionach
 - pion 1 do 10 przełączyć do istn. instalacji c.w.u., cyrkulacji i wody zimnej
 - przejście przez ściany w tulejach ochronnych PVC L = 0,4 m; Dn 63 - 27 szt.
 - przejście przez ściany w tulejach ochronnych PVC L = 0,4 m; Dn 90 - 3 szt.

"MB-MAXIPROJEKT"			
75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 14 tel./fax 0943411527, kom. 602244373			
INWESTOR:	ZESPOŁ SZKÓŁ MORSKICH ul. ARCIŚCZEWSKIEGO 21, KOŁOBRZEŻ	NR RYS.	3
TEMAT OPRACOWANIA:	TERNOMODERNIZACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU	SKALA	1:100
TRZĘŚC:	WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U. I WODY ZIMNEJ -	BRANŻA:	SANITARNA
Autorzy opracowania:	NR UPRÁWNIENI	DATA	PODPIS
Projektowaci:	tech., Sylwester Nowak	01.2009	
Sprawdził:	mgr inż. Violetta Małowska	01.2009	