



INSTALACJA C.O. - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

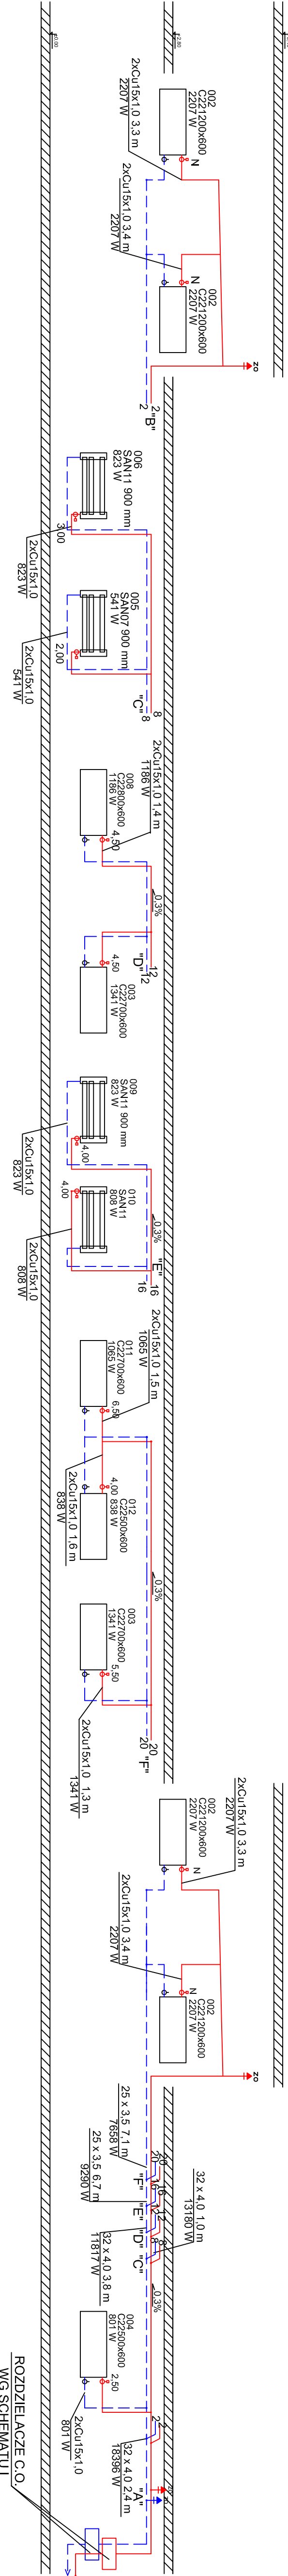

SCHEMAT I

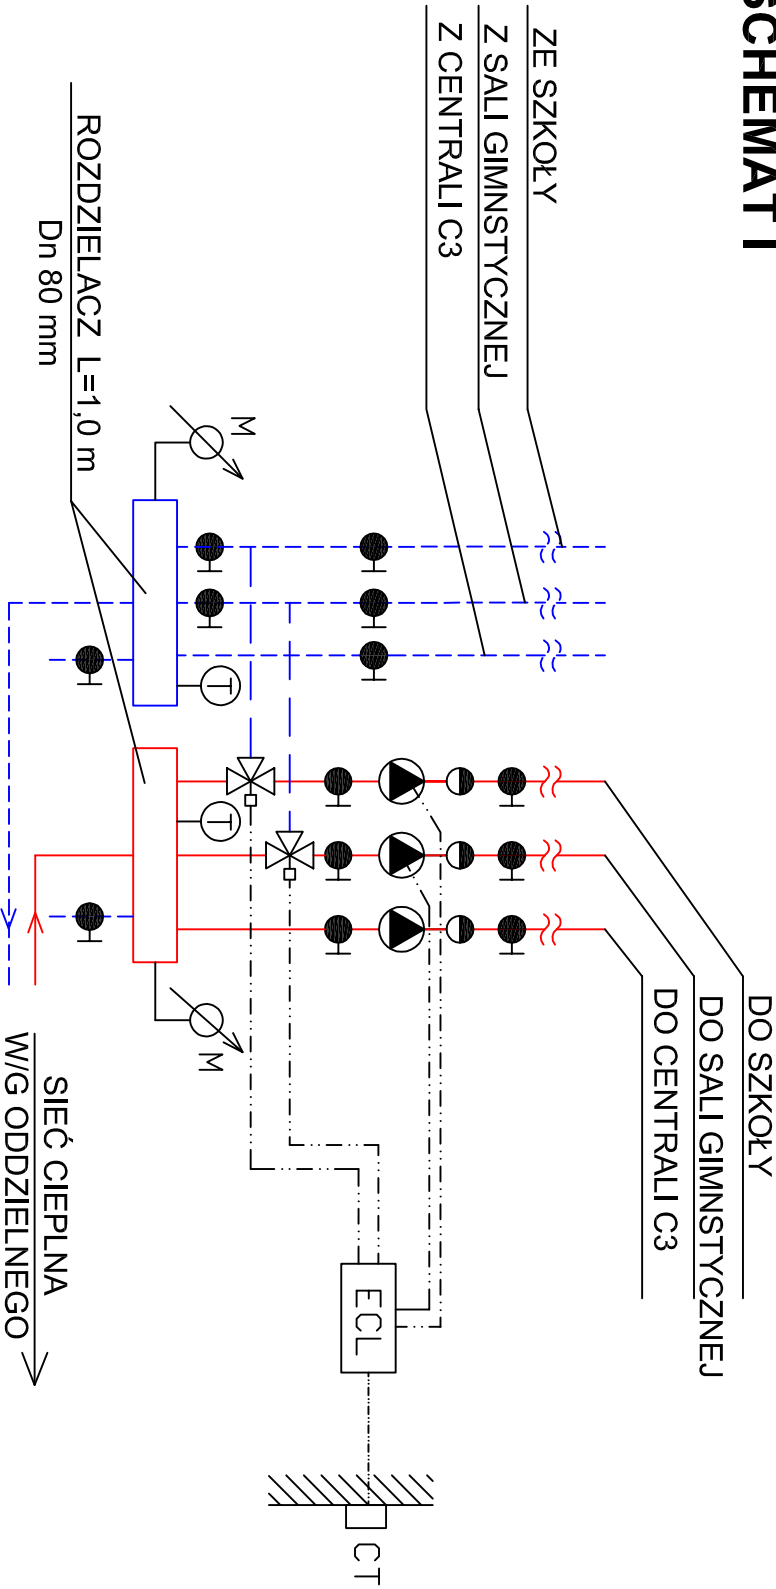

OZNACZENIA

- zawór odpowietrzający
- średnica przewodu
- moc grzejnika
- nastawa na zaworze termostatycznym
- numer pomieszczenia
- wielkość grzejnika L x H
- moc grzejnika

Inwestor:				Starostwo Powiatowe w Kolobrzegu			
Temat opracowania:				Termomodernizacja dla kompleksu budynków w Zespole Szkół Morskich w Kolobrzegu			
Instalacja C.O. - Budynek Sal Gimnastycznych							
Branża: Sanitarna		Typul rysunku: Rozwinięcie instalacji c.o.					
Stanowisko		Imię i nazwisko:		Podpis:		Skala:	
Projektant:		mgr inż. Sylwester Nowak		GT-Y-63/106/76		Nr rys. 2	
Opracował:		mgr inż. Katarzyna Maciejewska		ZAP/IS/1658/01		Nr umowy:	
Sprawdził:		mgr inż. Violetta Matowiejska		U/AN-U/73427/23/98		Data: 02.2009r.	
				ZAP/IS/0213/03			